



PERTAMINA
PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
MARKETING AND TRADING DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT GP – AVTUR
Nomor : 167/BA/F30120/2014-S6

Pada hari ini, Jum'at tanggal 25 bulan April Tahun 2014 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT PERTAMINA (Persero) Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 866/F30120/2014-S6 tanggal 22 April 2014 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

A. Technical Spesification

<.....> / Nil

B. Time Charter Term and Conditions

<.....> / Nil

C. Agenda Pengadaan

Waktu closing semula Senin 05 Mei 2014 pukul 10.00 WIB direvisi menjadi Senin 05 Mei 2014 pukul 13.30 WIB

D. Owner Estimate

OE : USD 9,850 / hari, YOB 1995 up



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 25 April 2014


MARKETING AND TRADING DIRECTORATE – SHIPPING
FUNGSI CHARTERING

Chartering Manager,



Joko Eko Purwanto

Ass. Mgr. Ship Procurement
Tanker Gas & Non Fuel,

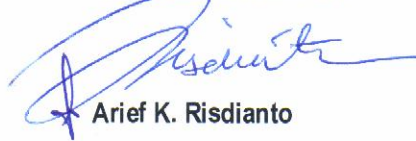


Arief K. Risdianto

User



.....

Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil Peserta Pelelangan
Untuk mewakili Para Peserta lainnya yang hadir :

1. PT.

Sulbas Oseanklink


2. PT.

Sanudera Shipping

ZONNY.P

3. PT.

4. PT.

5. PT.

6. PT.

7. PT.

8. PT.


STANDARD TEKNIS IMPLEMENTASI CCTV

PERANGKAT CCTV

No	Item	Spesifikasi	Jumlah
1	Camera System	Minimal NVR IP Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display	1
2	Storage	Minimal 2 TB SATA II, 7200 RPM	2
3	Camera	Minimal IP Camera (Fix) dengan HD Explosion Proof, 1/3" CMOS, 1080p, 5 25-30 fps, TDN, WDR, Ex II2 GD, Ex d IIC T6 Gb, Ex IIIC T80° C Db, ATEX, IP68, 5-50mm	5
4	Camera Wall Mount	IP Camera Wall Mount – HD Explosion Proof Camera Wall Mount, Stainless	5
5	Camera Lighting	Infrared Illuminator	2
6	LCD Monitor	Minimal 22" LED Monitor with VGA or HDMI Input	1
7	UPS	Minimal Power supply 2200 VA UPS Including Bracket	1
8	Network Switch	Minimal 8 Port 10/100/1000 Managed Gigabit Switch	1
9	Rack	Rack 8U Wall Mount Closed Rack for Switch and NVR	1
10	Cabling	Network Cable Cat5e Fire Retardant Cable, Including Metal Conduit Power Cable Low Voltage 3x 1.5 mm Fire Retardant Cable Including Metal 420 Conduit	450

STANDARD TEKNIS IMPLEMENTASI CCTV

PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN DATA REKAMAN CCTV

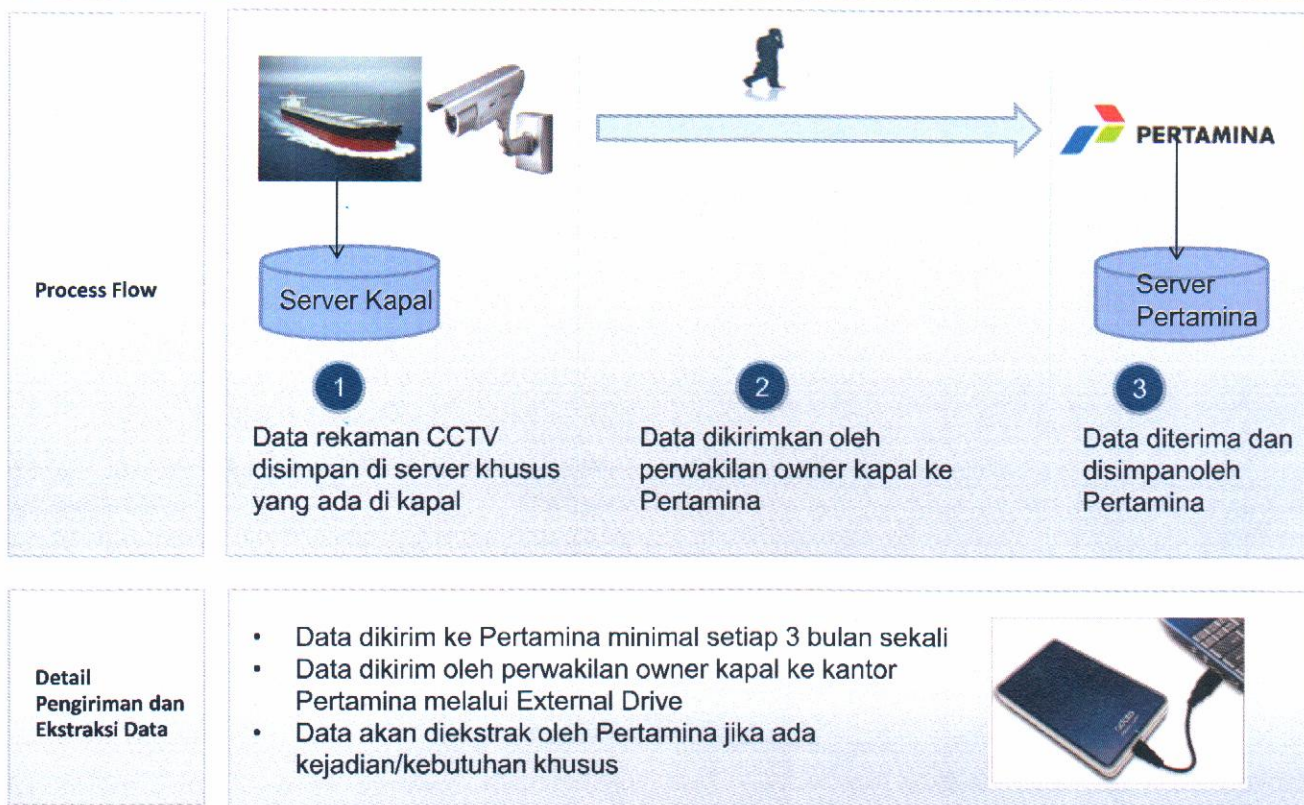

STANDARD TEKNIS IMPLEMENTASI CCTV

LOKASI PEMASANGAN CCTV (MINIMAL)

